


## **ERKEL UTCAI ÉPÜLET**

### **TŰZRIADÓ TERV**

a Semmelweis Egyetem Szenátusának 114/2015. (X.29.) számú határozatával elfogadott Tűzvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete alapján

**2018**

**Készítette:**



**Schipek Attila**  
biztonságtechnikai főelőadó

## TÚZRIADÓ TERV

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni a szociális építményrészre, építményre, létesítményekre.

### 1. Általános adatok

#### 1.1. A szervezeti egység megnevezése:

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

#### 1.2. A szervezeti egység székhelye:

1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.

#### 1.3. A szervezeti egység tevékenységei:

Oktatás és szállásadás.

### 2. A tűzjelzés módja

Aki a létesítmény területén tüzet, vagy arra utaló félreérthetetlen körülményt (füst, füstszag) tapasztal, köteles azt azonnal az alábbiak szerint jelezni:

- a) A közelben tartózkodók figyelmét hangos „Tűz van!” kiáltásokkal kell felhívni a veszélyre és segítségüket kell kérni a további feladatok ellátásához. Az épület területén a tűzoltóságot a portás értesíti közvetlenül. A tüzet észlelő ezért köteles értesíteni a portást a **06-1/272-13-90; 20/666-38-07**-es telefonszámok egyikén, vagy a legközelebbi, piros színű kézi jelzésadó benyomásával.
- b) A teljes épületre vonatkozó tűzriasztásba szükség esetén be kell vonni az érintett területen lévő munkavállalók mellett a gyakorlati képzésben részesülő hallgatókat is.
- c) Gondoskodni kell arról, hogy a tűz jelzése minden helyiségbe eljusson, amelyben emberek tartózkodnak.

#### Tűzoltóság értesítése


A tüzesetről haladéktalanul értesíteni kell a Tűzoltóságot a **112**-es központi segélyhívó telefonszámon. Amennyiben egyetemi telefon-mellékállomásról kezdeményezik a kimenő hívást, abban az esetben „0” előtaggal – pl. **0112** – kell hívni a segélykérő számot.

A tűzjelzés során az alábbi adatokat szükséges közölni:

- a tüzeset pontos helyét, az épület címét (város, kerület, utca, házszám);
- mi ég (melyik épület melyik része);
- mit veszélyeztet a tűz;
- emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben;
- a jelzést adó nevét és a jelzésre használt telefon számát.

A tűzjelzést vevő további kérdéseire egyértelmű és pontos választ kell adni. Ha szükséges, értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget is.

**3. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje**

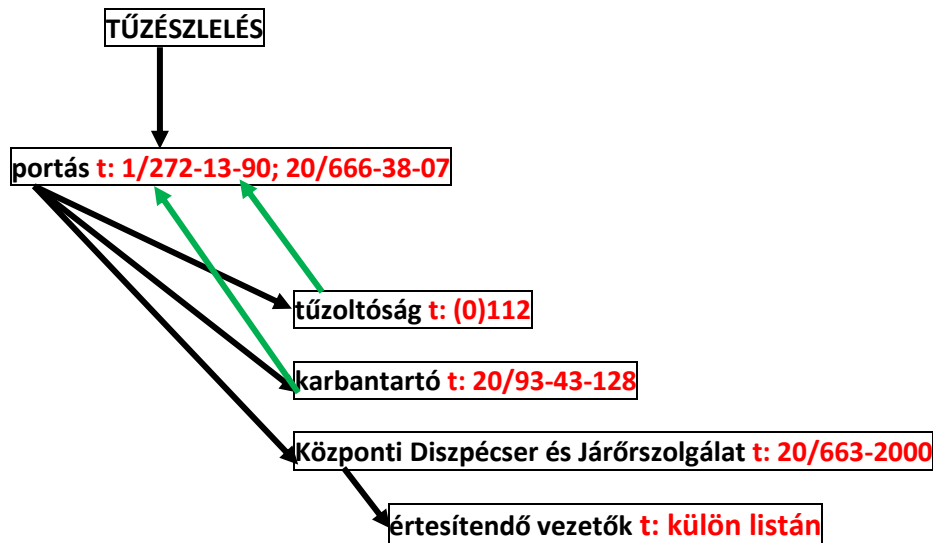

**4. A létesítmény elhagyásának módja**

A létesítmény helyiségeit a folyosón, közlekedőn, lépcsőházon keresztül, a rendelkezésre álló kijáratokon át lehet elhagyni. Az épület szabadba vezető kijáratai a földszinten érhetők el. A kimenekítés útvonalait a folyosók falán kifüggesztett, szintenkénti helyszínrajzok tartalmazzák.

Amennyiben a tűzjelző rendszer szirénái folyamatos hangjelzést adnak, az valós tüzesetet jelent, és az épület kiürítésének megkezdését jelzik.

A kimenekített, kimenekült személyek gyülekezéséről gondoskodni kell. Gyülekezési helyként az épület mögötti udvar van kijelölve.

Amennyiben az épület elhagyására nincs mód, úgy lehetőleg a tűztől, füsttől legvédehetőbb helyre kell menekülni, és ezt valamilyen módon (pl. kiabálva, mobiltelefonon keresztül) tudatni kell a környezettel.

A kiürítés során a mozgásukban akadályozott személyeket az épület elhagyásában fokozottan segíteni kell! Az épületbe visszamenni csak a mentésben, illetve tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad.

**5. A munkavállalók feladatai tüzeset alkalmával**

- tűz jelzése, környezet riasztása,
- részvétel az épület kiürítésében (anyagi javak mentése), és ezzel egyidőben a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének megakadályozása, oltása,
- szükség szerint áramtalanítás, gázvezeték elzárása,
- sikeres tűzoltás esetén a helyszín állapotának megőrzése a tűzvizsgálathoz.

**5.1. Tűzet észlelő feladatai**

A tűzet észlelő munkavállalónak a 2. pontban leírtaknak megfelelően a tüzet jeleznie kell.

## 5.2. Portás feladatai

A **portás** a beérkezett tűzjelzés (telefon, élőszó, beépített tűzjelző berendezés) fogadását követően azonnal megkezdi a szükséges értesítést a 3. pontnak megfelelően:

- ha a jelzés élőszóban érkezett, az észlelő személytől felvilágosítást kell kérni a tűz helyéről, kiterjedtségéről, tűzoltási kísérlet megtörténtéről,
- amennyiben a tűzjelzés a tűzjelző központra érkezik, a tűzjelző központon levő kulcsot elfordítja a „Controls enabled” felirat felé, majd a tűzjelző központ és a szirénák némításához megnyomja a „Silence” és a „Stop” gombokat, és azonosítja tűz helyszínét;
- magához veszi a tűzhelyszín kulcsait, és haladéktalanul megkezdi a felderítést, közben telefonon értesíti a Központi Diszpécser és Járőrszolgálat ügyeletesét,
- telefonon értesíti a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon a tüzesetről és a felderítés megkezdéséről,
- telefonon értesíti a karbantartót,
- a tűz helyszínére érkezve mérlegeli, hogy el tudja-e oltani a tüzet, majd a karbantartóval (amennyiben a helyszínen tartózkodik) együttműködve megközelíti, és a legközelebbi tűzoltó készülékkel megkezdi a tűz oltását,
- a felderítés eredményéről, a tűz valódiságáról, eloltásáról, vagy az oltás sikertelenségéről haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóságot a 112-es hívószámon,
- a tűz oltását követően a visszagyulladás elkerülése érdekében szemrevételezi a tűzhelyszínt, és ha szemmel láthatóan eloltásra került a tűz, az ablakok nyitásával az érintett tereket átszellőzteti,
- amennyiben az elsődleges, felderítők általi beavatkozás (tűzoltás) sikertelen, a portás nyitja a tűzhelyszín szintjén a menekülési útvonal füstmentességét biztosító ablakokat,
- a tűzjelző központon megnyomja a „Start” gombot, ezáltal a szirénák újra szólnak és megkezdődik az épület kiürítése;
- indokolt esetben – amennyiben a karbantartó nem tartózkodik a helyszínen – egyeztet a közmű elzárásokról, majd elvégzi azok elzárását,
- indokolt esetben nyitja a szabadba vezető, lezárt kijáratokat,
- fogadja a és tájékoztatja a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, átadja a tűzriadó tervet és a tűzkulcsokat.

Amennyiben a tüzet észlelő a portás felé egyértelműen és hitelesen (pl. munkavállaló telefonon vagy élőszóban) azt a tájékoztatást adja, hogy a tűz kiterjedt nagyságú (kb. 4-5 m<sup>2</sup>), akkor:

- telefonon értesíti a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon a tüzesetről,
- a portásnak azonnal el kell indítania a kiürítési folyamatot,
- nyitja a lezárt kijáratokat és a menekülési útvonal füstmentességét biztosító ablakokat,
- fogadja és tájékoztatja a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, átadja részükre a tűzriadó tervet és a tűzkulcsokat.

A sikeresen eloltott tüzet a portásnak nemcsak a tűzoltóság felé kell jeleznie, hanem az Egyetem tűzvédelmi vezetője felé is, haladéktalanul, hivatali munkaidőben, az elsődleges feladatok elvégzését követően.

### **5.3. Karbantartó feladatai (hétköznapi 7:00-15:00)**

- a karbantartó a portás telefonos jelzését fogadja, majd – amennyiben a helyszínen tartózkodik – haladéktalanul a tűz helyszínére siet,
- a tűz helyszínére érkezve, a portással együttműködve a legközelebbi tűzoltó készülékkel megkezdje a tűz oltását,
- indokolt esetben elvégzi az érintett terület feszültségmentesítését, a gáz elzárását,
- a tűz oltását követően a visszagyulladás elkerülése érdekében szemrevételezi a tűz helyszínt, és ha szemmel láthatóan eloltásra került a tűz, az ablakok nyitásával az érintett tereket átszellőzteti,
- amennyiben a beavatkozással nem sikerült a tüzet teljesen eloltani, a tűzzel érintett szint feletti épületszint menekülési útvonalain – a közlekedő folyosókon – biztosítja a füstelvezetést (kinyitja az ablakokat).
- segít a szakszemélyzetnek a menekülésben.

Azonnali kiürítéssel járó esetben:

- a portás telefonos tájékoztatását fogadja, majd – amennyiben a helyszínen tartózkodik – azonnal a tűzeset helyszíne feletti épületszintre siet,
- nyitja a tűzeset helyszíne feletti épületszinten a menekülési útvonal füstmentességét biztosító ablakokat,
- segít a hallgatóknak és a szakszemélyzetnek a menekülésben.

### **5.4. Központi Diszpécser és Járőrszolgálat feladatai**

- fogadja a portás telefonos tájékoztatását,
- amennyiben az épület kiürítése válik indokolttá, segít a kiürítés lebonyolításának megszervezésében,
- indokolt esetben, pl. műszaki probléma esetén segít az illetékes szakemberrel felvenni a kapcsolatot,
- értesíti a „Tűz esetén értesítendő személyek” listáján szereplőket,

## **6. Az épületben rendelkezésre álló tűzoltó eszközök**

### **6.1. Kézi tűzoltó készülékek**

Az épületben ABC típusú porral oltó, valamint CO<sub>2</sub> gázzal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.

A porral oltóval bármely halmazállapotú tűzosztályba tartozó tűz oltható, a CO<sub>2</sub> gázzal oltóval elsősorban az elektromos berendezésekben, nagy értékű gépekben keletkezett tüzet kell oltani. Mindkét tűzoltó készülék típusal az elektromos áram alatt lévő berendezés tüze jellemzően 1000 V feszültségig oltható, minimum 1,5 m távolság megtartásával. Kiterjedtebb tűz esetén, a rendelkezésre álló készülékeket egyszerre, egyidőben kell bevetni.

A kézi tűzoltó készülékek emberélet mentésére nem alkalmazhatóak!

## **7. A közmű elzárás**

### Orvosi gázok elzárói:

- orvosi oxigén palack – az épület alagsorában, az Oxiológia laborban.

### Villamos főkapcsoló:

Az Erkel utcai épület egyoldali villamos betáplálással rendelkezik. A létesítmény főkapcsolója a földszinten, a portahelyiség mögötti kapcsolószekrényben van. Ezen túlmenően az épületben szintenként van lehetőség szakaszkapcsolásra.

## **8. Az épület területén a főbb veszélyforrások**

Gázpalackok: az épületben az Oxiológia laborban található gázpalackban levő oxigéngáz az égést táplálja, gyorsítja.

## **9. Tűz esetén értesítendő személyek**

Az értesítendő személyek névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

## **10. Egyéb rendelkezések**

A Tűzriadó Terv 1-1 példányát naprakész állapotban, állandóan hozzáférhető módon a portán, és a karbantartó irodájában kell tartani.

A Tűzriadó Tervben el kell helyezni, és folyamatosan aktualizálni kell az értesítendő személyek névsorát és elérhetőségeit az 1. melléklet szerint.

A Tűzriadó Tervben foglaltakat évente egy alkalommal gyakoroltatni kell. A gyakorlat eredményéről, tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készíteni (2. melléklet). A tapasztaltakat ki kell értékelni, az észlelt hibák, hiányosságok kijavítására 15 napon belül írásban intézkedni. A tűzriadógyakorlatot, annak megtartása előtt legalább 15 nappal, írásban be kell jelenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságnak.

A Tűzriadó Tervet az érintett munkavállalókkal az időszakos tűzvédelmi oktatáson ismertetni kell.

A Tűzriadó Terv 3. mellékletét képezi a létesítmény alaprajza, amelyen jelölni kell a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízforrások helyét, a kiürítési útvonalakat.

## TÚZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK

| N e v e               | B e o s z t á s a   | E l é r h e t ő s é g e |                             |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                       |                     | M u n k a i d ő b e n   | M u n k a i d ő n k í v ű l |
| Gyarmatiné Movik Maja | gazdasági ügyintéző | 20/666-3978             | 20/666-3978                 |
| Demeter Zsuzsanna     | főmérnök            | 20/666-3984             | 20/666-3978                 |
| Gergye László         | karbantartó         | 20/934-3128             | 20/934-3128                 |
| Nagy-György Etelka    | gazdasági igazgató  | 4865925                 | 20/666-3880                 |
| Dr. Godó Ferenc       | igazgató            | 20/825-9717             | 20/825-9717                 |
| Szabó Anna Amália     | igazgatóhelyettes   | 20/825-9728             | 20/825-9728                 |
| Joó Viktória          | ügyintéző           | 20/666-3981             | 20/666-3981                 |

**TŰZRIADÓ GYAKORLAT**  
**jegyzőkönyv minta**

A tűzriadó gyakorlat helye: .....

ideje: .....

A tűzriasztás módja: .....

A gyakorlaton résztvevők száma: ..... fő

*(Ha oktatással együtt történt a gyakorlat, a jelenléti ívet csatolni kell.)*

A feltételezett tűz helye: .....

A tűzriadó végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása: .....

**Tapasztalatok és a gyakorlat értékelése:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**A gyakorlat alapján meghatározott, elvégzendő feladatok:**

1. ....

Felelős: .....

Határidő: .....

2. ....

Felelős: .....

Határidő: .....

3. ....

Felelős: .....

Határidő: .....

Budapest, 20..... év ..... hó ..... nap

.....

vezető

.....

tűzvédelmi megbízott